

תעודת בדיקה מס' 9711916231
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין :	בטיחותי לעסקים בע"מ
מענו :	קיבוץ עינת, עינת
תאריך ההזמנה :	04/12/17

תאור המוצר

אלמנט : גבשושיות (מסמרות) מנירוסטה לסימון אזהרה והכוונה לאנשים עם מוגבלות ראייה בשטח : פנים וחוף.
מידות הגבשושית : קוטר כ- 24.71 ס"מ, גובה כללי כ- 4.00 מ"מ. דגם : כפתור נירוסטה (בהדבקה).

פרטי הבדיקה

הבדיקה בוצעה בתאריך : 04/12/17
דוגמאות הבדיקה נבחרו ע"י בא כח : המזמין
גודל המדגם : 3 גבשושיות המסווגת ע"י המזמין עבור משטחי פנים וחוף.

מהות הבדיקה

לפי בקשת נציג המזמין התאמה לדרישות תקן ישראלי ת"י 1918 חלק 6 : "נגישות הסביבה הבנויה : אמצעי אזהרה והכוונה לאנשים עם מוגבלות ראייה" (טבלה 1). מאי 2011.
- מידות הגבשושיות כסימן אזהרה בלבד.

פרטי המדגם נמסרו ע"י ב"כ המזמין ובאחריותו בלבד.

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.

תעודה זו מכילה 2 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה.

מסקנות הבדיקה

הגבשושיות הנ"ל מתאימות לדרישות התקן בסעיף הנבדק עבור שטחי פנים וחוף.
מקומות הבדיקה ותוצאותיה ראה בדף מס' 2.

שם החותם : מהנדס משה חיים
תפקידו : ראש ענף מוצרי שלד וגימור


שם החותם : יוקי פטל
תפקידו : הנדסאי בודק

07/12/17

תוצאות הבדיקה

לפי טבלה מס' 1 בת"י 1918 חלק 6

מס'	התכונה הנבדקת	יחידות	תוצאות הבדיקה	דרישות התקן	התאמה לדרישות התקן	
1	סימון	הצהרת המזמין	אזהרה	הצהרת המזמין	מתאים	
2	צורת החתך האנכי של הגבשושית או הפס	חזותי	מעגל קטום	טרפזי או מעוגל קטום	מתאים	
3	גובה ראש הגבשושית או הפס	בשטחי חוץ (h)	קריאה I	קריאה II	קריאה III	ממוצע כללי: 4 מ"מ
			3.99	3.99	4.01	
3	בשטחי פנים (h)	מ"מ	קריאה I	קריאה II	קריאה III	ממוצע כללי: 4 מ"מ
			3.99	3.99	4.01	
4	מרחק בין מרכזי גבשושיות או פסים צמודים	מ"מ	לא ישים	60 – 50	-	
5	קוטר הגבשושית/רוחב הפס	בסיס עליון (a)	קריאה I	קריאה II	קריאה III	ממוצע כללי: 14.52
			14.10	14.52	14.90	
5	בסיס תחתון (*a)	מ"מ	קריאה I	קריאה II	קריאה III	ממוצע כללי: 24.71
			24.67	24.69	24.77	

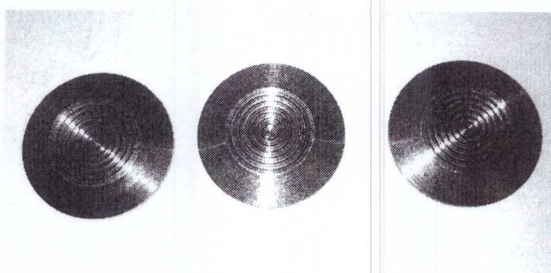

פורמטים זוהר

תל-אביב/ 06/12/17 תקן 1918 חלק 6 – טבלה 1