

תעודת בדיקה מס' 9711914342
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : בטיחותי לעסקים בע"מ
מענו : קיבוץ עינת, עינת
תאריך ההזמנה : 26/10/17

תאור המוצר

אלמנט : גבשושית (מסמרה) מנירוסטה לסימון אזהרה והכוונה לאנשים עם מוגבלות ראייה בשטח : פנים וחוץ.
מידות הגבשושית : קוטר כ- 24.97 ס"מ, גובה כללי כ- 4.00 מ"מ. דגם : כפתור נירוסטה נעיצה

פרטי הבדיקה

הבדיקה בוצעה בתאריך : 29/10/17
דוגמאות הבדיקה נבחרו ע"י בא כח : המזמין
גודל המדגם : גבשושית המסווגת ע"י המזמין עבור משטחי פנים וחוץ.

מהות הבדיקה

לפי בקשת נציג המזמין התאמה לדרישות תקן ישראלי ת"י 1918 חלק 6 : "נגישות הסביבה הבנויה : אמצעי אזהרה והכוונה לאנשים עם מוגבלות ראייה" (טבלה 1). מאי 2011.
- מידות הגבשושיות כסימן אזהרה בלבד.

פרטי המדגם נמסרו ע"י ב"כ המזמין ובאחריותו בלבד.

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.

תעודה זו מכילה 2 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה.

מסקנות הבדיקה

הגבשושיות הנ"ל מתאימות לדרישות התקן בסעיף הנבדק עבור שטחי פנים וחוץ.
מקומות הבדיקה ותוצאותיה ראה בדף מס' 2.

שם החותם : מהנדס משה חיים
תפקידו : ראש ענף מוצרי שלד וגימור

שם החותם : יוסי פטל
תפקידו : הנדסאי בודק

30/10/17


תעודת בדיקה מס' 9711914342

דף 2 מתוך 2 דפים

תוצאות הבדיקה

לפי טבלה מס' 1 בת"י 1918 חלק 6

מס'	התכונה הנבדקת	יחידות	תוצאות הבדיקה	דרישות התקן	התאמה לדרישות התקן
1	סימון	הצהרת המזמין	אזהרה	הצהרת המזמין	מתאים
2	צורת החתך האנכי של הגבשושית או הפס	חזותי	מעגל קטום	טרפזי או מעוגל קטום	מתאים
3	גובה ראש הגבשושית או הפס	בשטחי חוץ (h)	ממוצע: 4.00	5.0 - פלוס 0.5 - מינוס 1.0	מתאים
		בשטחי פנים (h)	ממוצע: 4.00	3.5 - פלוס 0.5 - מינוס 0.5	מתאים
4	מרחק בין מרכזי גבשושיות או פסים צמודים	מ"מ	לא ישים	60 – 50	-
5	קוטר הגבשושית/רוחב הפס	בסיס עליון (a)	ממוצע: 14.53	15 – 12	מתאים
		בסיס תחתון (*a)	24.97	גדול ב- 10 מ"מ עד 12 מ"מ מהבסיס העליון	מתאים

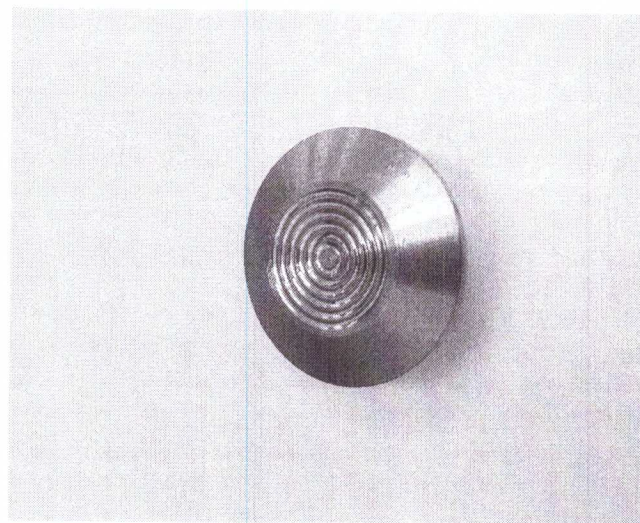

חשבונית/

פורמטים זוהר

תל-אביב/ 30/10/17 תקן 1918 חלק 6 – טבלה 1